




Detalhe H1
escala 1:25

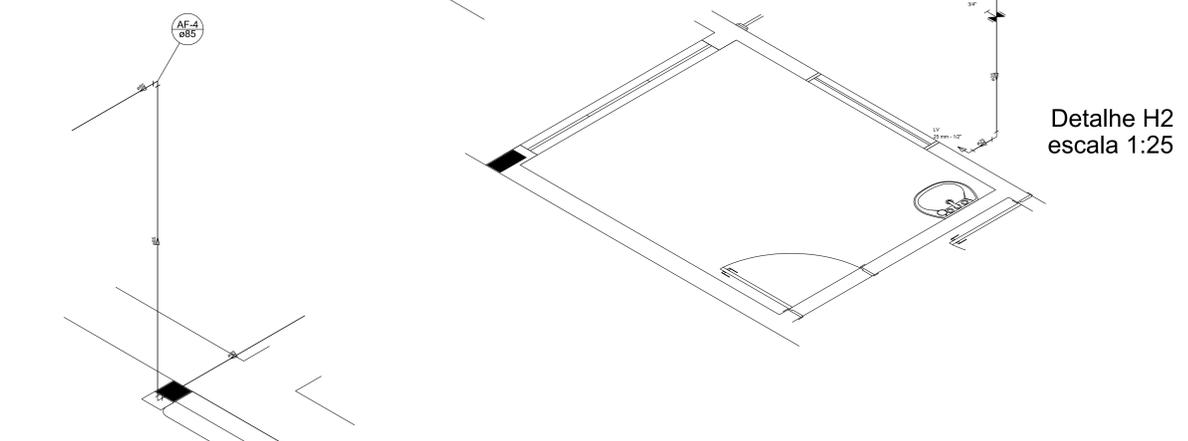


Detalhe H2
escala 1:25

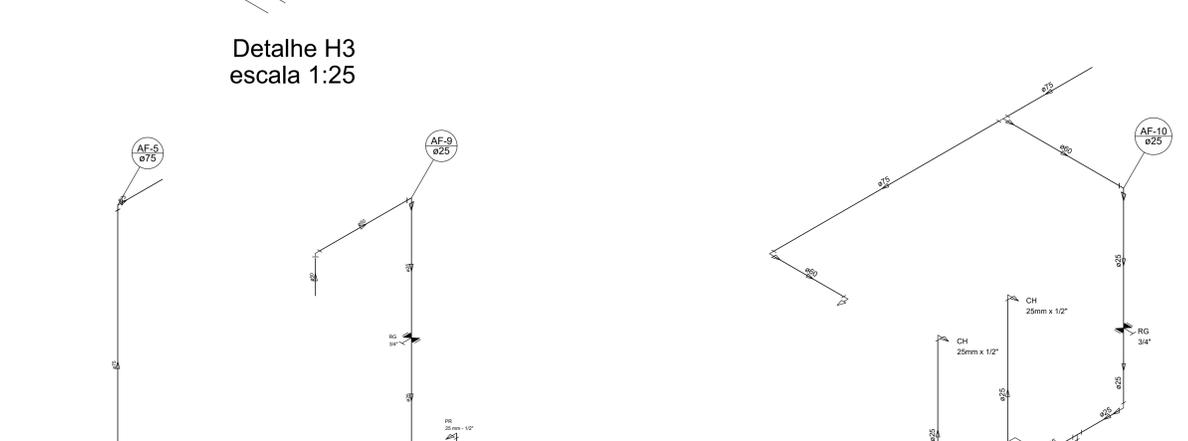


Detalhe H3
escala 1:25

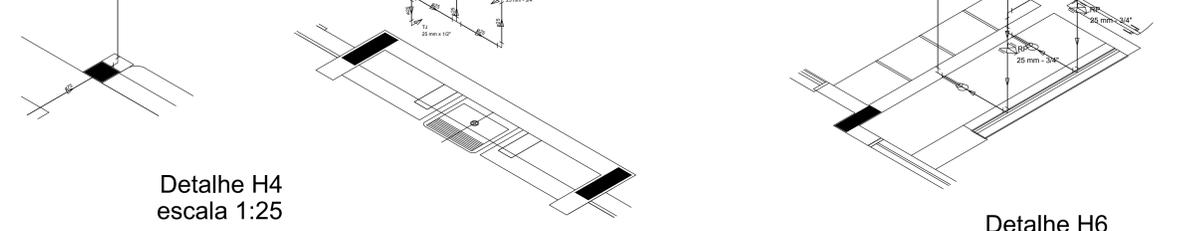

Detalhe H4
escala 1:25

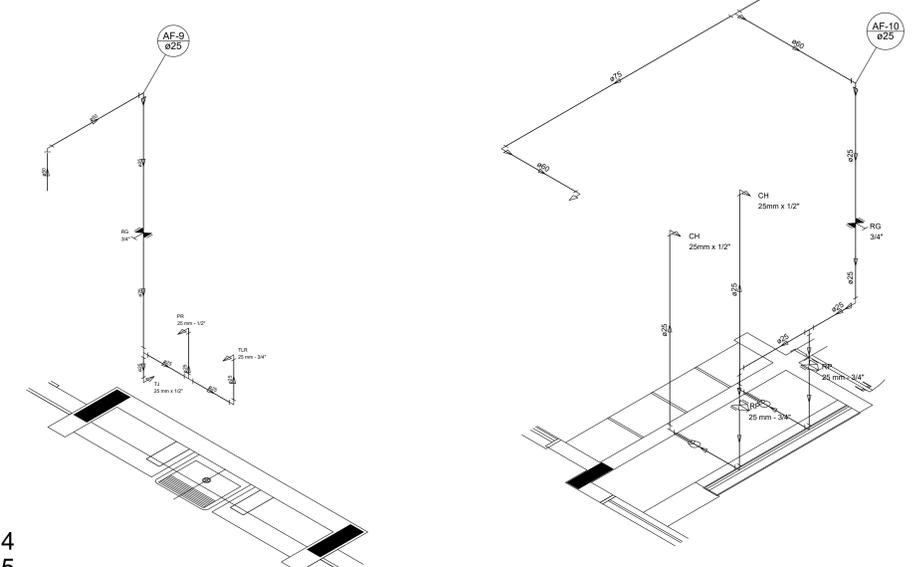

Detalhe H5
escala 1:25

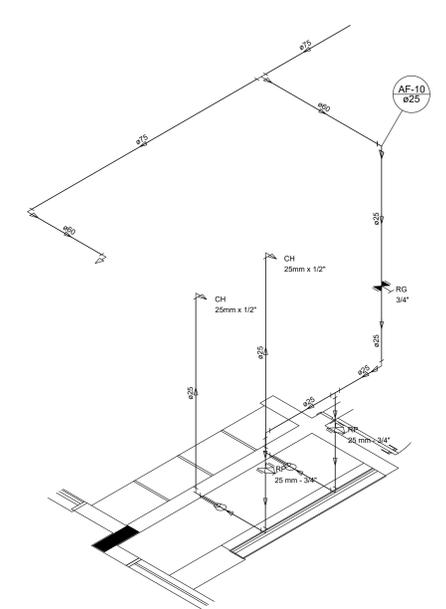

Detalhe H6
escala 1:25

LEGENDA DAS INDICAÇÕES		LEGENDA	
BN	Barreira com pejo de 90° - 25 mm x 1/2" - FNDE	←	ALIMENTADOR PREDIAL
BB	Bebedouro com pejo de 90° - 25 mm x 1/2" - FNDE	⊕	HIDRÔMETRO
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"	⊕	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDÁVEL - RG
DH	Ducha Higiénica - 25 mm x 1/2"	⊕	REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDÁVEL - RG
HIDRÔMETRO	Hidrômetros - cavalete 1/2" Tige	⊕	REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP
LV	Lavatório com pejo de 90° - 25 mm x 1/2"	⊕	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC SOLDÁVEL - RG
MLR	Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE	⊕	VÁLVULA DE DESCARGA C/ PVC SOLDÁVEL - VD
PIA	Pia de cozinha com pejo de 90° - 25 mm - 1/2"		
PR	Purificador com pejo 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE		
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"		
RG	Registro de gaveta c/ cano c/ PVC soldável - 3/4"		
TLR	Tanque de lavar com pejo de 90° - 25 mm - 3/4"		
TJ	Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"		
VD	Válvula de descarga c/ PVC soldável - 1 1/2"		
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"		
MLL	Lava louças com pejo de 90° - 25 mm - 1/2"		

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM/ESPALHAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES/ESTABELECIDOS PELA NBR 618:2014.
- PARA A ALTURA DOS PONTOS HORIQUAIS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/2017	Alteração a NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura de ventilação nos sanitários, cor dos painéis dos sanitários e altura da porta PIA; Acréscimo das duchas higiénicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço inox da platibanda.
01	AGOSTO/2016	Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Taboá | RS

ENDEREÇO: Rua D, esquina com a Rua B, s/n, Bairro Centro, Município de Taboá/RS

MUNICÍPIO - UF: Taboá | RS;

PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO	CAU
DLFO	CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2			
PROJETO DE INSTALAÇÕES			
COORDENAÇÃO	REDE DE ÁGUA FRIA	HAG	
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	INDICAÇÃO DOS DETALHES - CORTES		
	DETALHES ISOMÉTRICOS H1 A H6		
REVISÃO	ESCALA	INDICAÇÃO	PRONCHIA
R.00			
R.01			
R.02			
FORMATO	DATA EMISSÃO	03/08	
A0 (1189641)	JANEIRO/2017		

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75