



1 DETALHE TÍPICO DA CAIXA DE HIDRANTES TIPO 1 E TIPO 2 SEM ESCALA

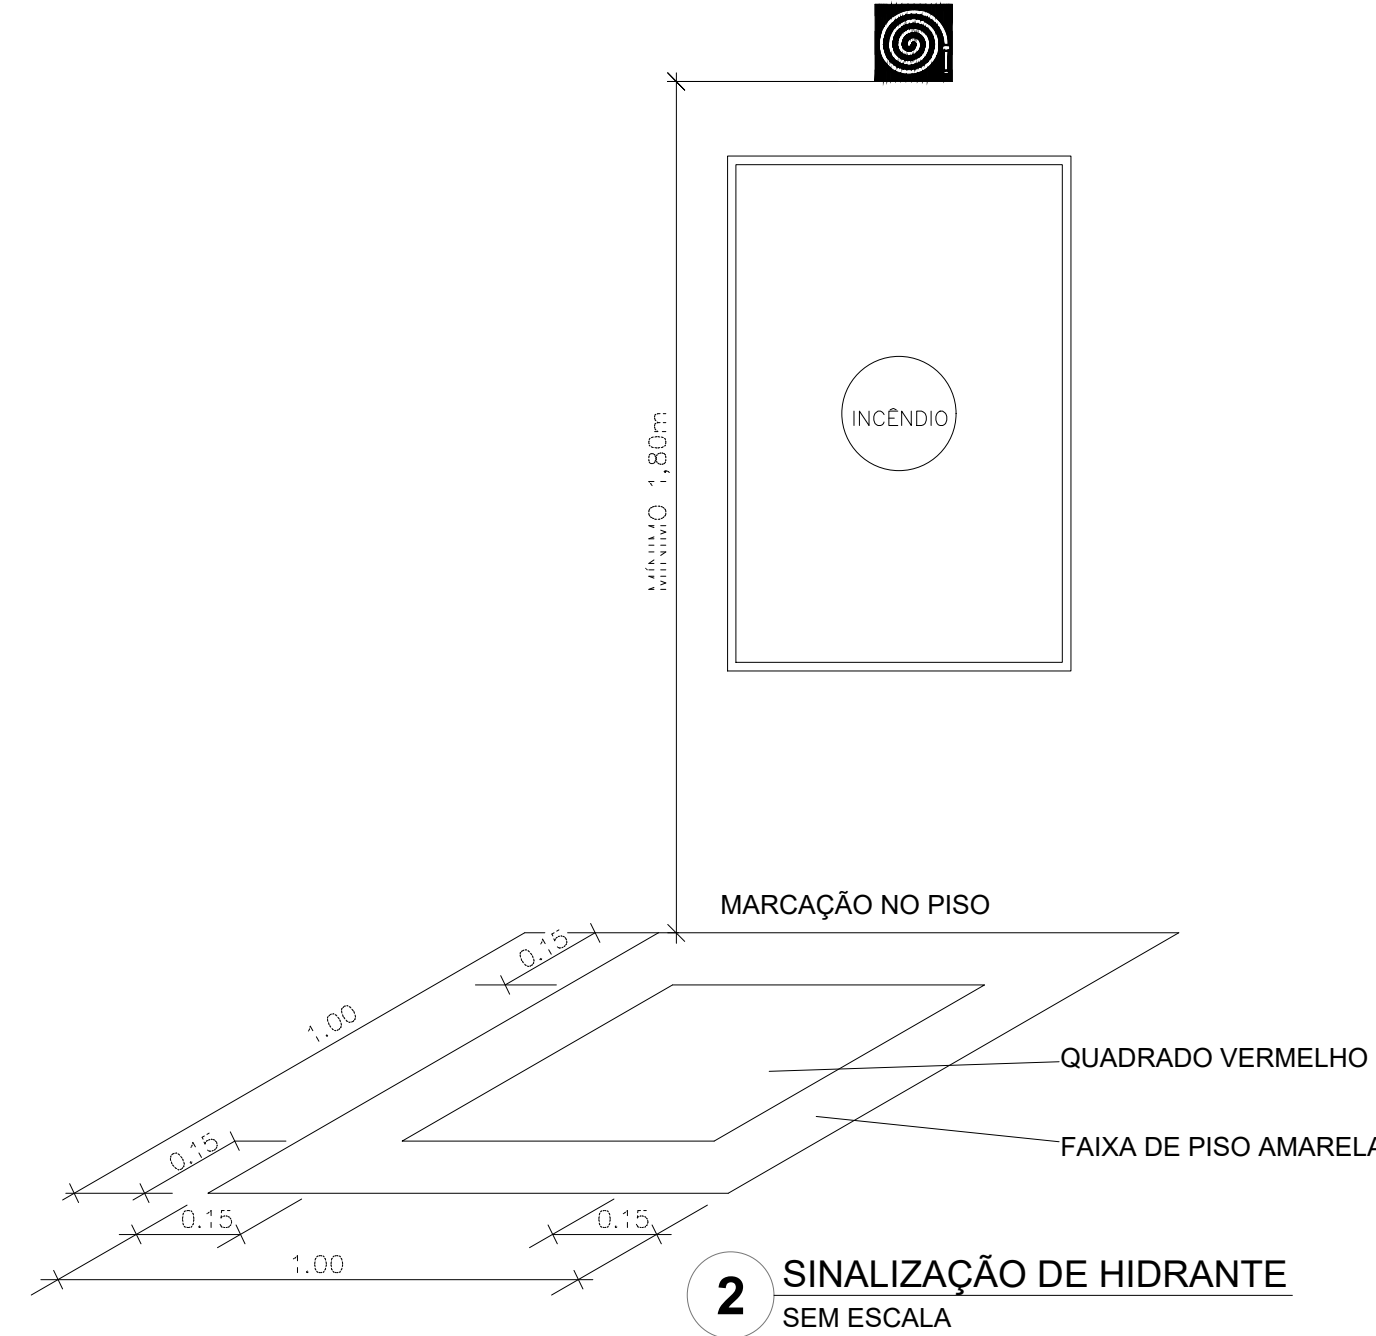

2 SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE SEM ESCALA

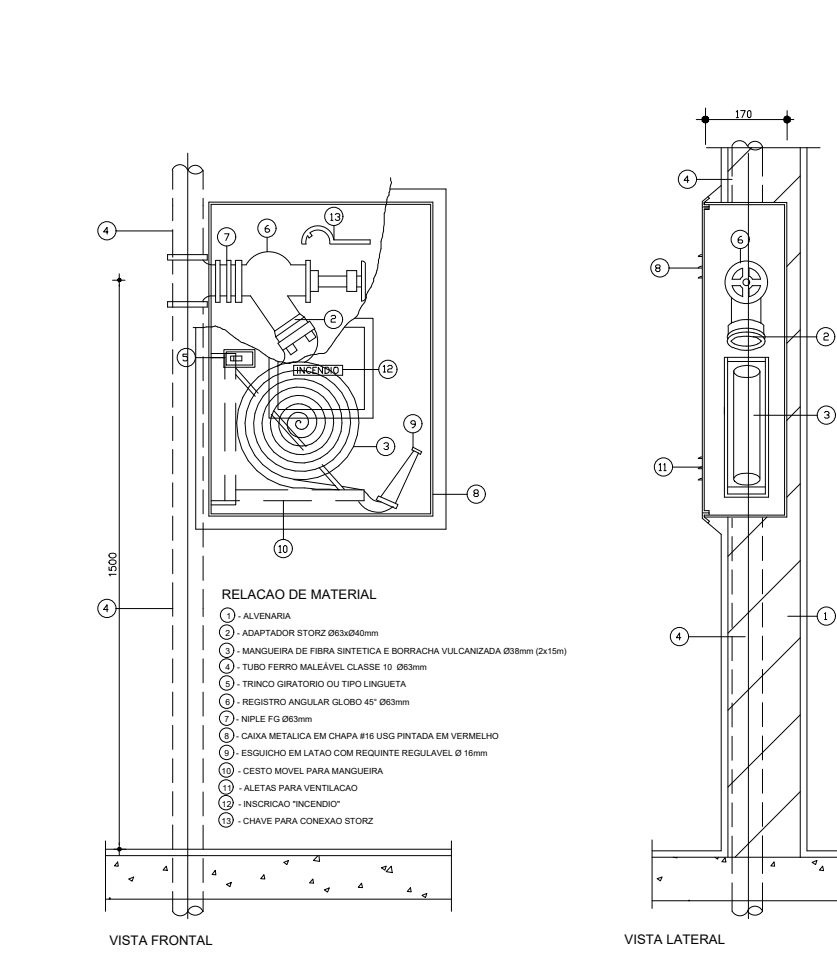


3 ABRIGO PARA MANGUEIRA (HIDRANTE) EMBUTIR SEM ESCALA

LEGENDA	
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSEIO
	CENTRAL DE ALARME
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-20-8 C 8kg
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-8 C - 6kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLAREAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO DE LED


SIMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO - RT000000 Nº 12 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	DUPLO FACE INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: 1 x 1,2H
S12		SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE COM O PICTOGRAMA E O TEXTO "SAÍDA" OU "EXIT" PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE COM ALTA LUMINOSIDADE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU RAMEM OU ANJO)
S15-D		SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE COM ALTA LUMINOSIDADE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU RAMEM OU ANJO)
E1		ALARME SONORO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
E2		COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ACOMODAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACOMODADO POR AQUELE PONTO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDO AMARELO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	PRÓXIMO A LUGARES COM A PRESEÇA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS
A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDO AMARELO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	PRÓXIMO A PAINÉIS DE DISJUNTORES
N2		INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO COM NÍVEL DE RISCO	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO BRANCO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	Conforme item 5.4.1.4.6 do RBC 2011 e 12 para NBR 13438



4 PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ESCALA 1/100

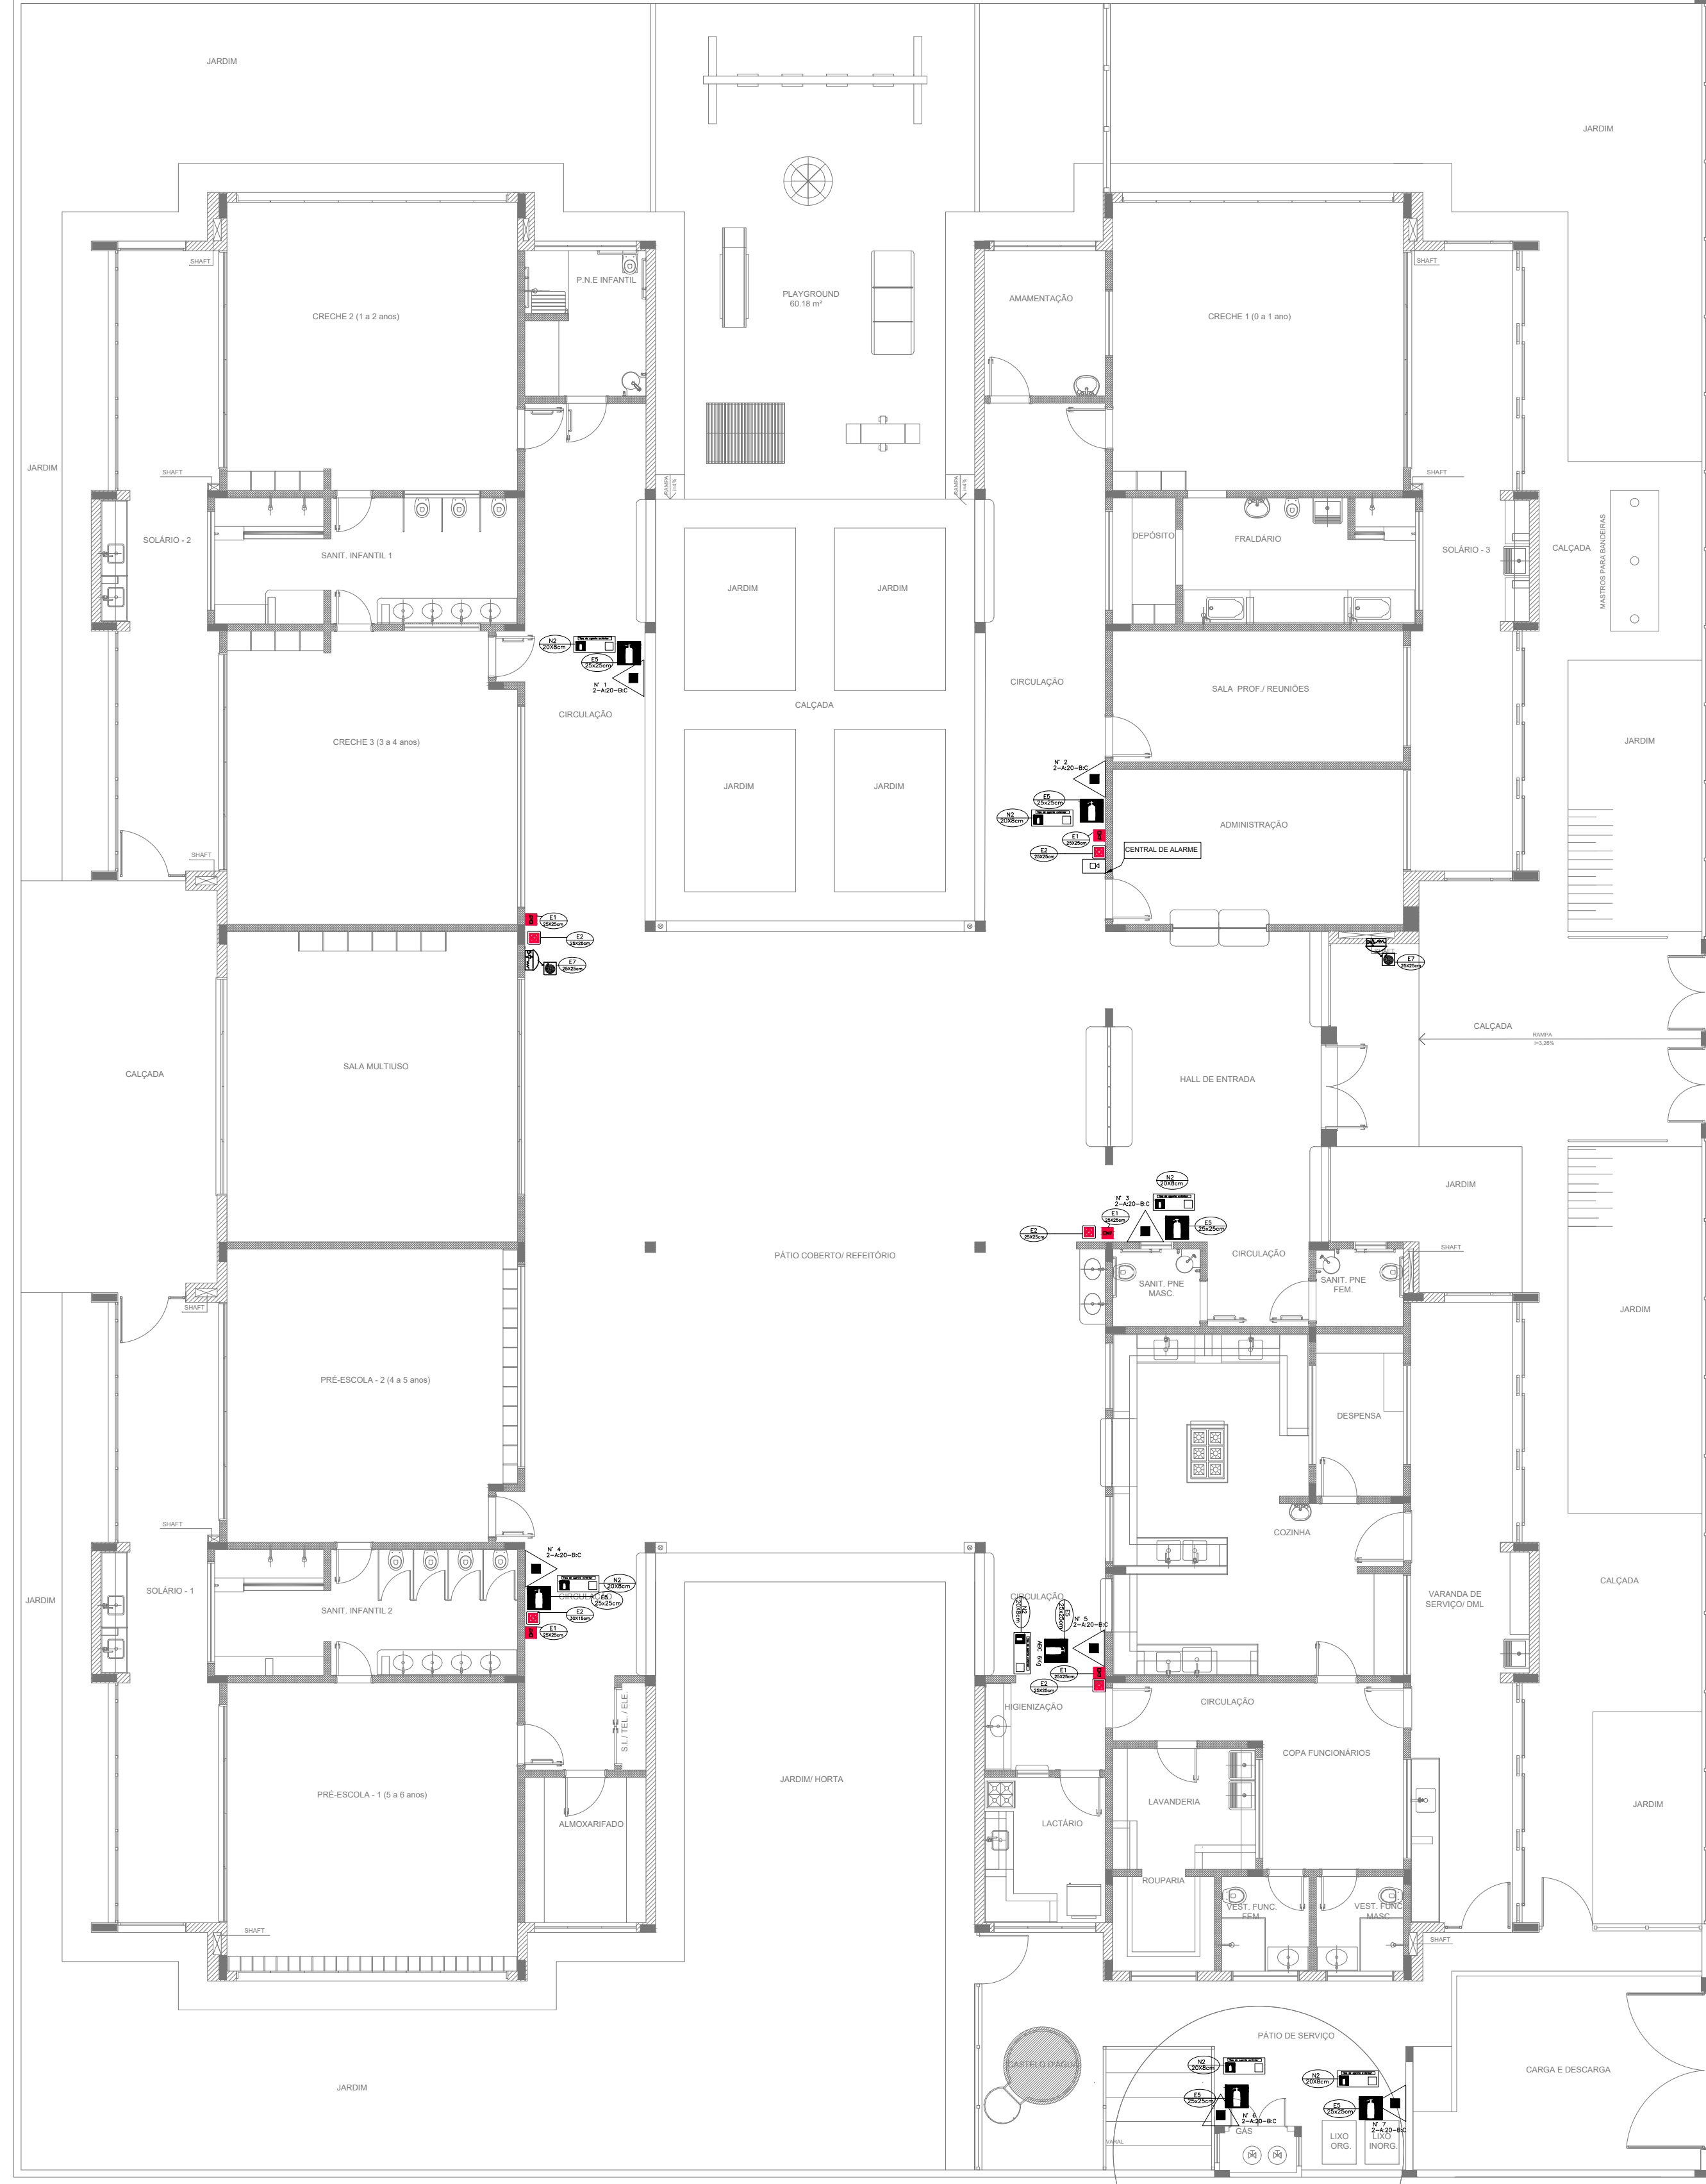

5 PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DOS EXTINTORES ESCALA 1/100

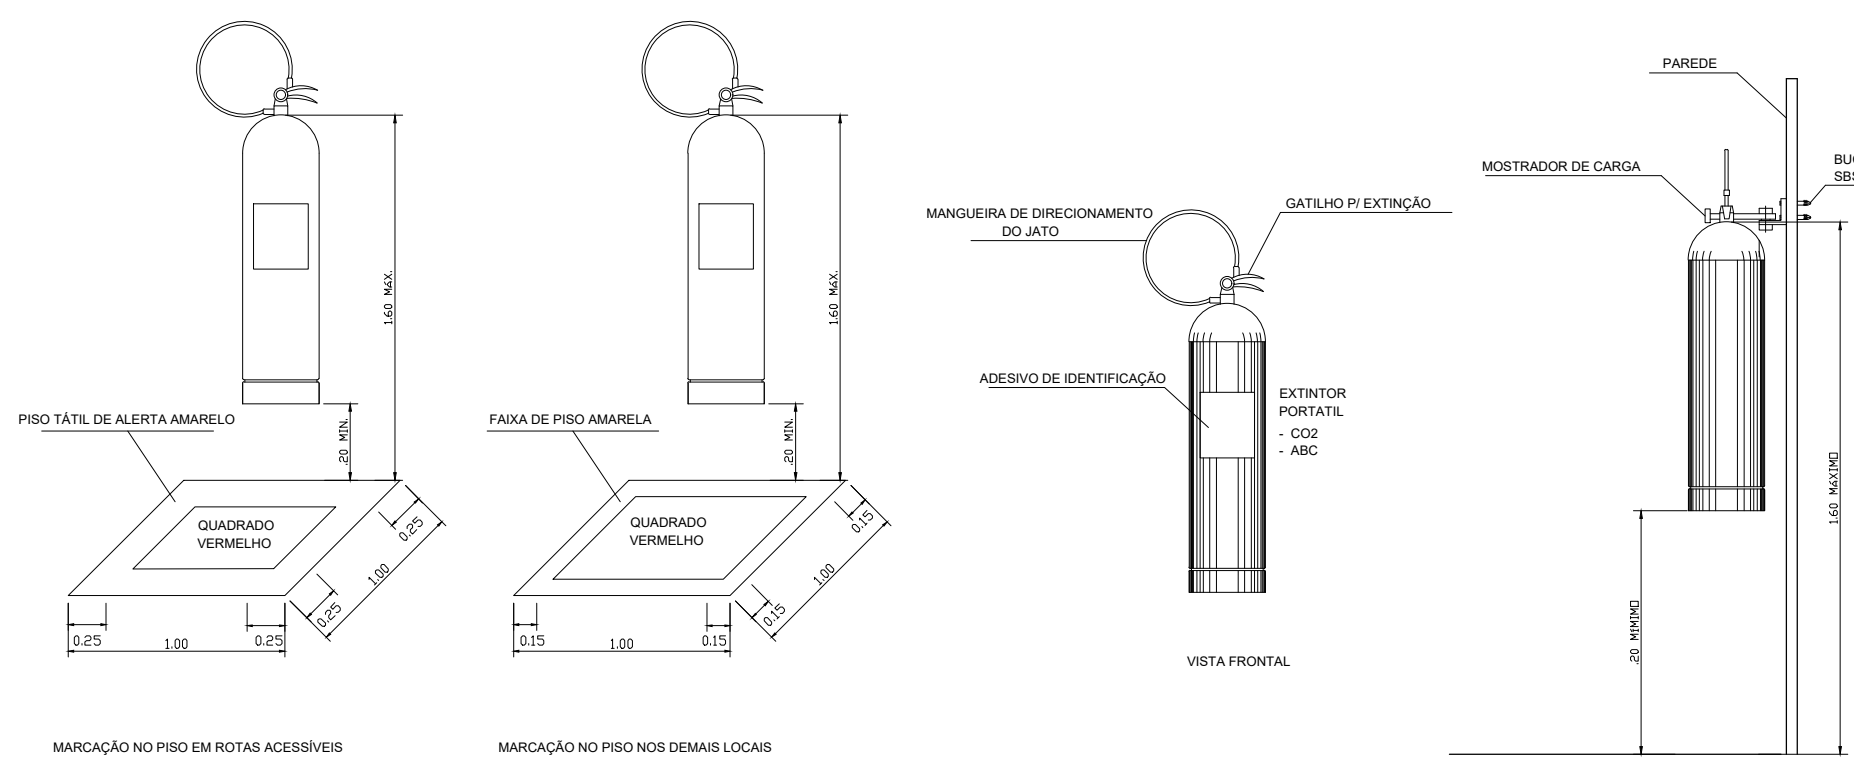

6 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES SEM ESCALA

7 DETALHE DA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA PORTA SEM ESCALA

8 BLOCO AUTÔNOMO-ILUMINAÇÃO FIXADA NO TETO SEM ESCALA

IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
ATIVIDADE	OCUPAÇÃO	CASE	C/2 MÍNIMO	Nº DE PAVIMENTOS	RE DIRETO (m)
Educação infantil - creche	E-5	8511-200	450	1	3,60
Área existente					
Área amplada					
Área total					
Comprovante de Existência					
Anterior a 1997					
Anterior a 2013					
Posterior a 2013					
Legislação Aplicável					
Tabelas 5 ou 6 do Decreto 51.803/2014					
Tabelas do Anexo A da RT 5 Parte 7/2016					
Tabelas do Anexo A da RT 5 Parte 7/2020					
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO APLICÁVEIS					
x Controle de material de acabamento e revestimento					
x Saídas de emergência					
x Iluminação de emergência					
x Sinalização de emergência					
x Estêreos de incêndio					
x Brigada de incêndio					
x Plano de emergência					
x Alarime de incêndio					
x Detecção automática de incêndio					
DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA					
ATIVIDADE	GRUPO POPULACIONAL	CAPACIDADE	UNID. PASSAGEM	ÁREA (m²)	DET. MÁX. A PERCORRER (m)
Educação infantil - creche					
População Total = 119 Pessoas					
População Menor Povoamento = 119 Pessoas					

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TÉCNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL.
- O ENTÃO PROJETADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS APROVAÇÕES E, ANTES DESTA, INCLUIR NO SISTEMA - SINEX - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES.
- EXECUTAR ESTE PROJETO LIGAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6158/2014.
- A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EM FERRO MALAÇAVEL CLASSE 10.
- CASO HAJA ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO OU QUANTITATIVO DOS EXTINTORES DEVERÁ SER REALIZADA ALTERAÇÃO DO PISO TÁTIL DE ALERTA NAS ROTAS ACESSÍVEIS.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

02	JANEIRO 2017	Atendimento a NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura de canteiros nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta FMS. Acrescentar das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço inox da plataforma.
01	AGOSTO 2016	Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>		Ministério da Educação
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO: : Prefeitura de Taboá RS		
ENDEREÇO: Rua D, esquina com a Rua B, s/n, Bairro Centro, Município de Taboá/RS		
MUNICÍPIO - UF: Taboá RS.		
ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS <small>Prefeito Municipal</small>		
CNPJ: 007.676.520-29		
Bárbara Lima Souza <small>CREA / RS: 248529</small>		
Resp. Técnico		
AUTOR DO PROJETO CAU		
DLFO	CREA	RA
OBSERVAÇÕES:		
PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2		
COORDENAÇÃO: PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO		
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
LOCAÇÃO DOS EXTINTORES		
HIN		
FORMATO: DESENHO	REVISÃO: R-01 R-02 R-03	ESCALA: ESCALA DATA
PRANCHA		03/03